


УСТРОЙСТВО АНАЛОГОВОГО ВЫХОДА
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

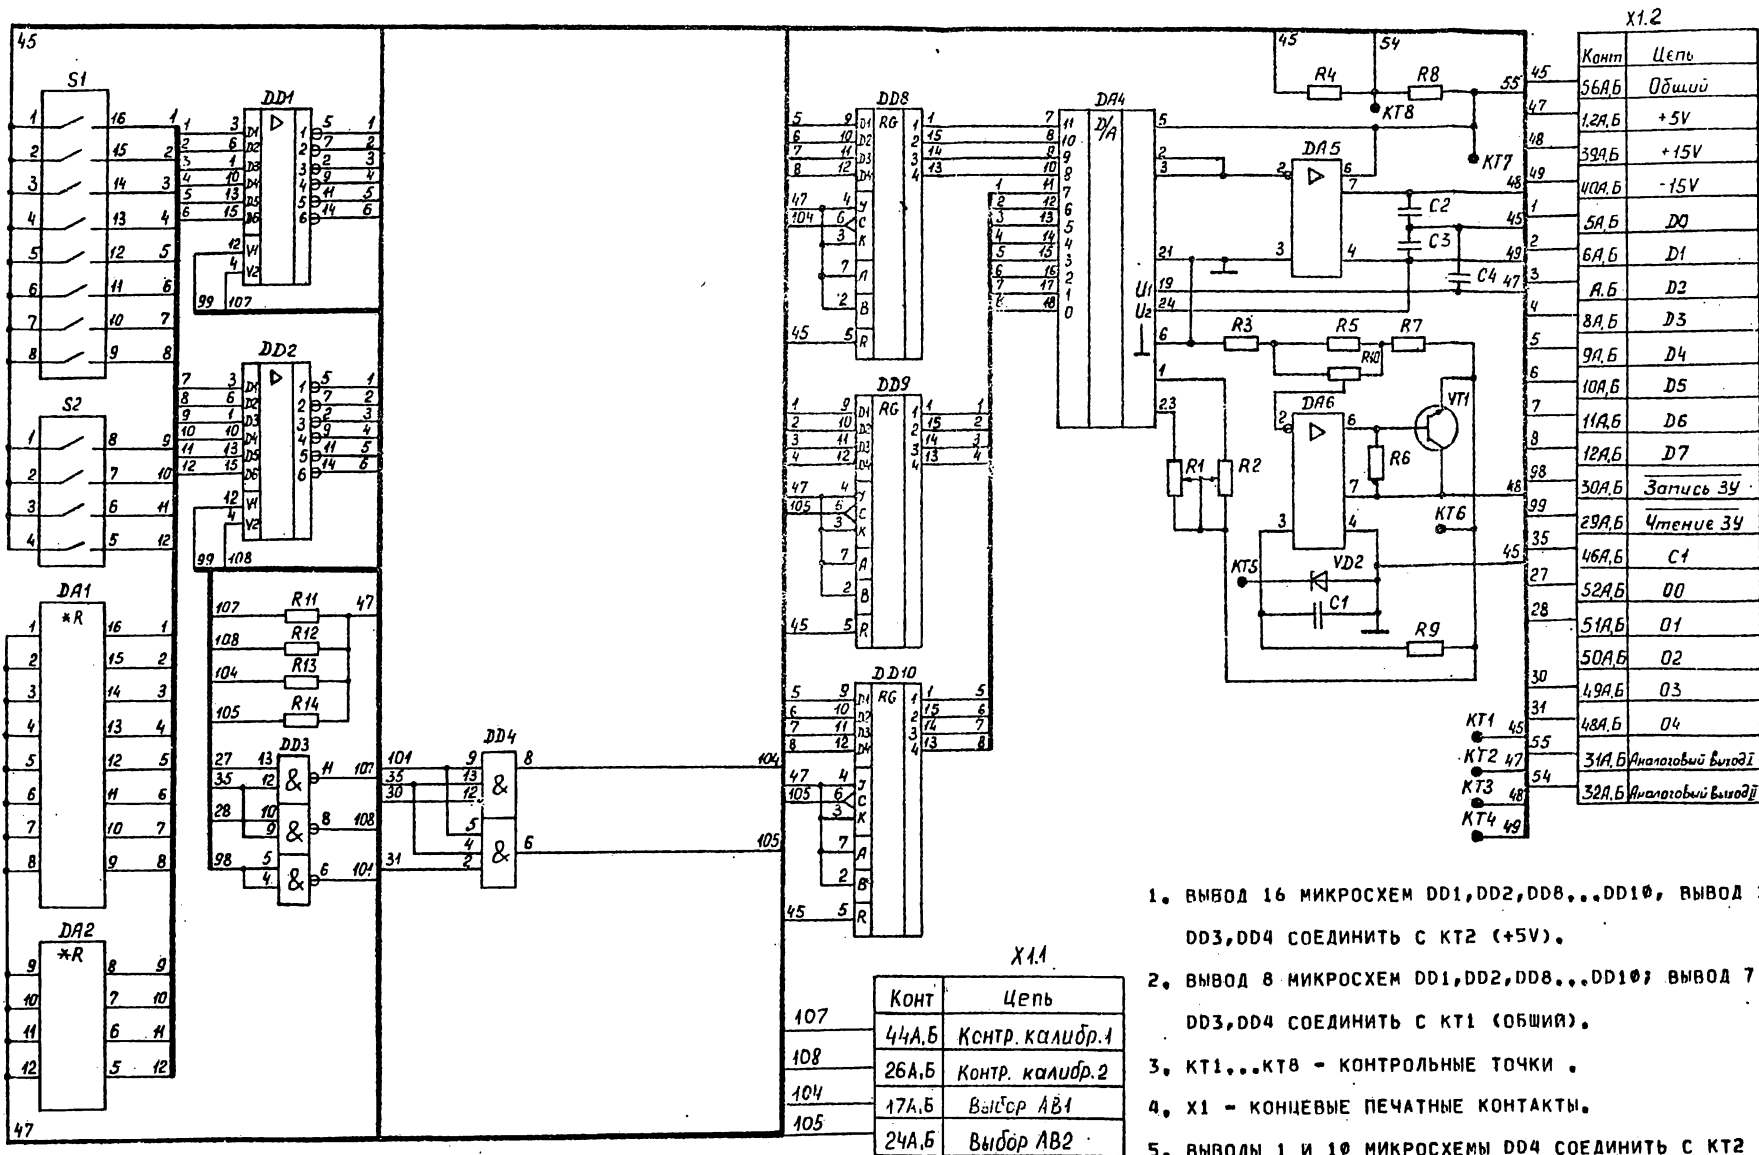

Устройство аналогового выхода 5.103.365

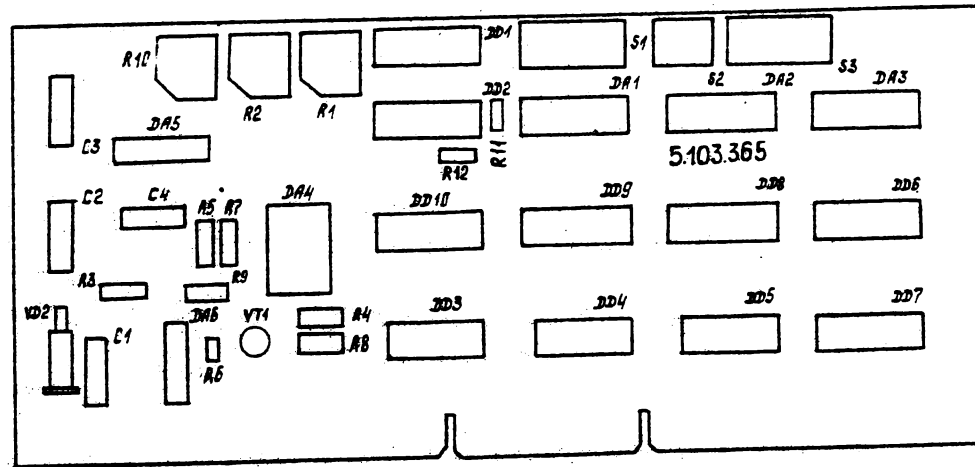


Рис. 7

УСТРОЙСТВО АНАЛОГОВОГО ВХОДА
 ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ 5.103.365

| ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|-----------|-------------|--|------|------------|
| C1...C4 | : | КОНДЕНСАТОР КМ-5А-Н90-0,047МКФ ± $\frac{80}{20}$ % | 4 | |
| | : | ОЖО.460.043ТУ | 4 | |
| DA1, DA2 | : | НАБОР РЕЗИСТОРОВ НР1-1-1-8 100КОМ ± 10% | 2 | |
| | : | ОЖО.467.401ТУ | 2 | |
| DA4 | : | К594ПА1 БК0.348.551ТУ | 1 | |
| DA5, DA6 | : | КР140УД708 БК0.348.095-04ТУ | 2 | |
| DD1, DD2 | : | К561ЛН1 БК0.348.457-04ТУ | 2 | |
| DD3 | : | К555ЛЛ3 БК0.348.289ТУ1 | 1 | |
| DD4 | : | К555ЛЛ6 БК0.348.289ТУ1 | 1 | |
| DD8, DD10 | : | К561ИР9 БК0.348.457-11ТУ | 3 | |
| | : | <u>РЕЗИСТОРЫ СП5-3В ОЖО.468.539ТУ</u> | | |
| | : | <u>РЕЗИСТОРЫ С2-29В ОЖО.467.130ТУ</u> | | |
| R1, R2 | : | СП5-3В1ВТ-1000М ± 5% | 2 | |
| R3 | : | С2-29В-0,125-18КОМ ± 0,1% - 1,0-А | 1 | |
| R4 | : | С2-29В-0,125-1,01КОМ ± 0,1% - 1,0-А | 1 | |
| R5 | : | С2-29В-0,125-2,8КОМ ± 0,1% - 1,0-А | 1 | |
| R6 | : | РЕЗИСТОР МЛТ-0,125-33КОМ ± 5% | | |
| | : | ОЖО.467.180ТУ | 1 | |
| R7 | : | С2-29В-0,125-1КОМ ± 0,1% - 1,0-А | 1 | |
| R8 | : | С2-29В-0,125-9,09КОМ ± 0,1% - 1,0-А | 1 | |
| R9 | : | С2-29В-0,125-1000М ± 0,25% - 1,0-А | 1 | |

| ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
|-----------|-------------|--|------|--------------|
| R10 | | СП5-3В-1ВТ-10КОМ±5% ОЖО,468,539ТУ | 1 | |
| R11...R14 | | РЕЗИСТОР МЛТ-0,125-3КОМ±5% ОЖО,467,180ТУ | 4 | |
| 81 | | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3,600,066-02 | 1 | |
| 82 | | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3,600,066-01 | 1 | |
| VD2 | | СТАБИЛИТРОН КС190Д АА0,336,401ТУ | 1 | ЗАМЕНИТЕЛЬ |
| | | | | 2С1910 |
| | | | | ТТЗ.362125ТУ |
| VT1 | | ТРАНЗИСТОР КТ3102Б АА0,336,122ТУ | 1 | |