


УСИЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ

Схема электрическая принципиальная

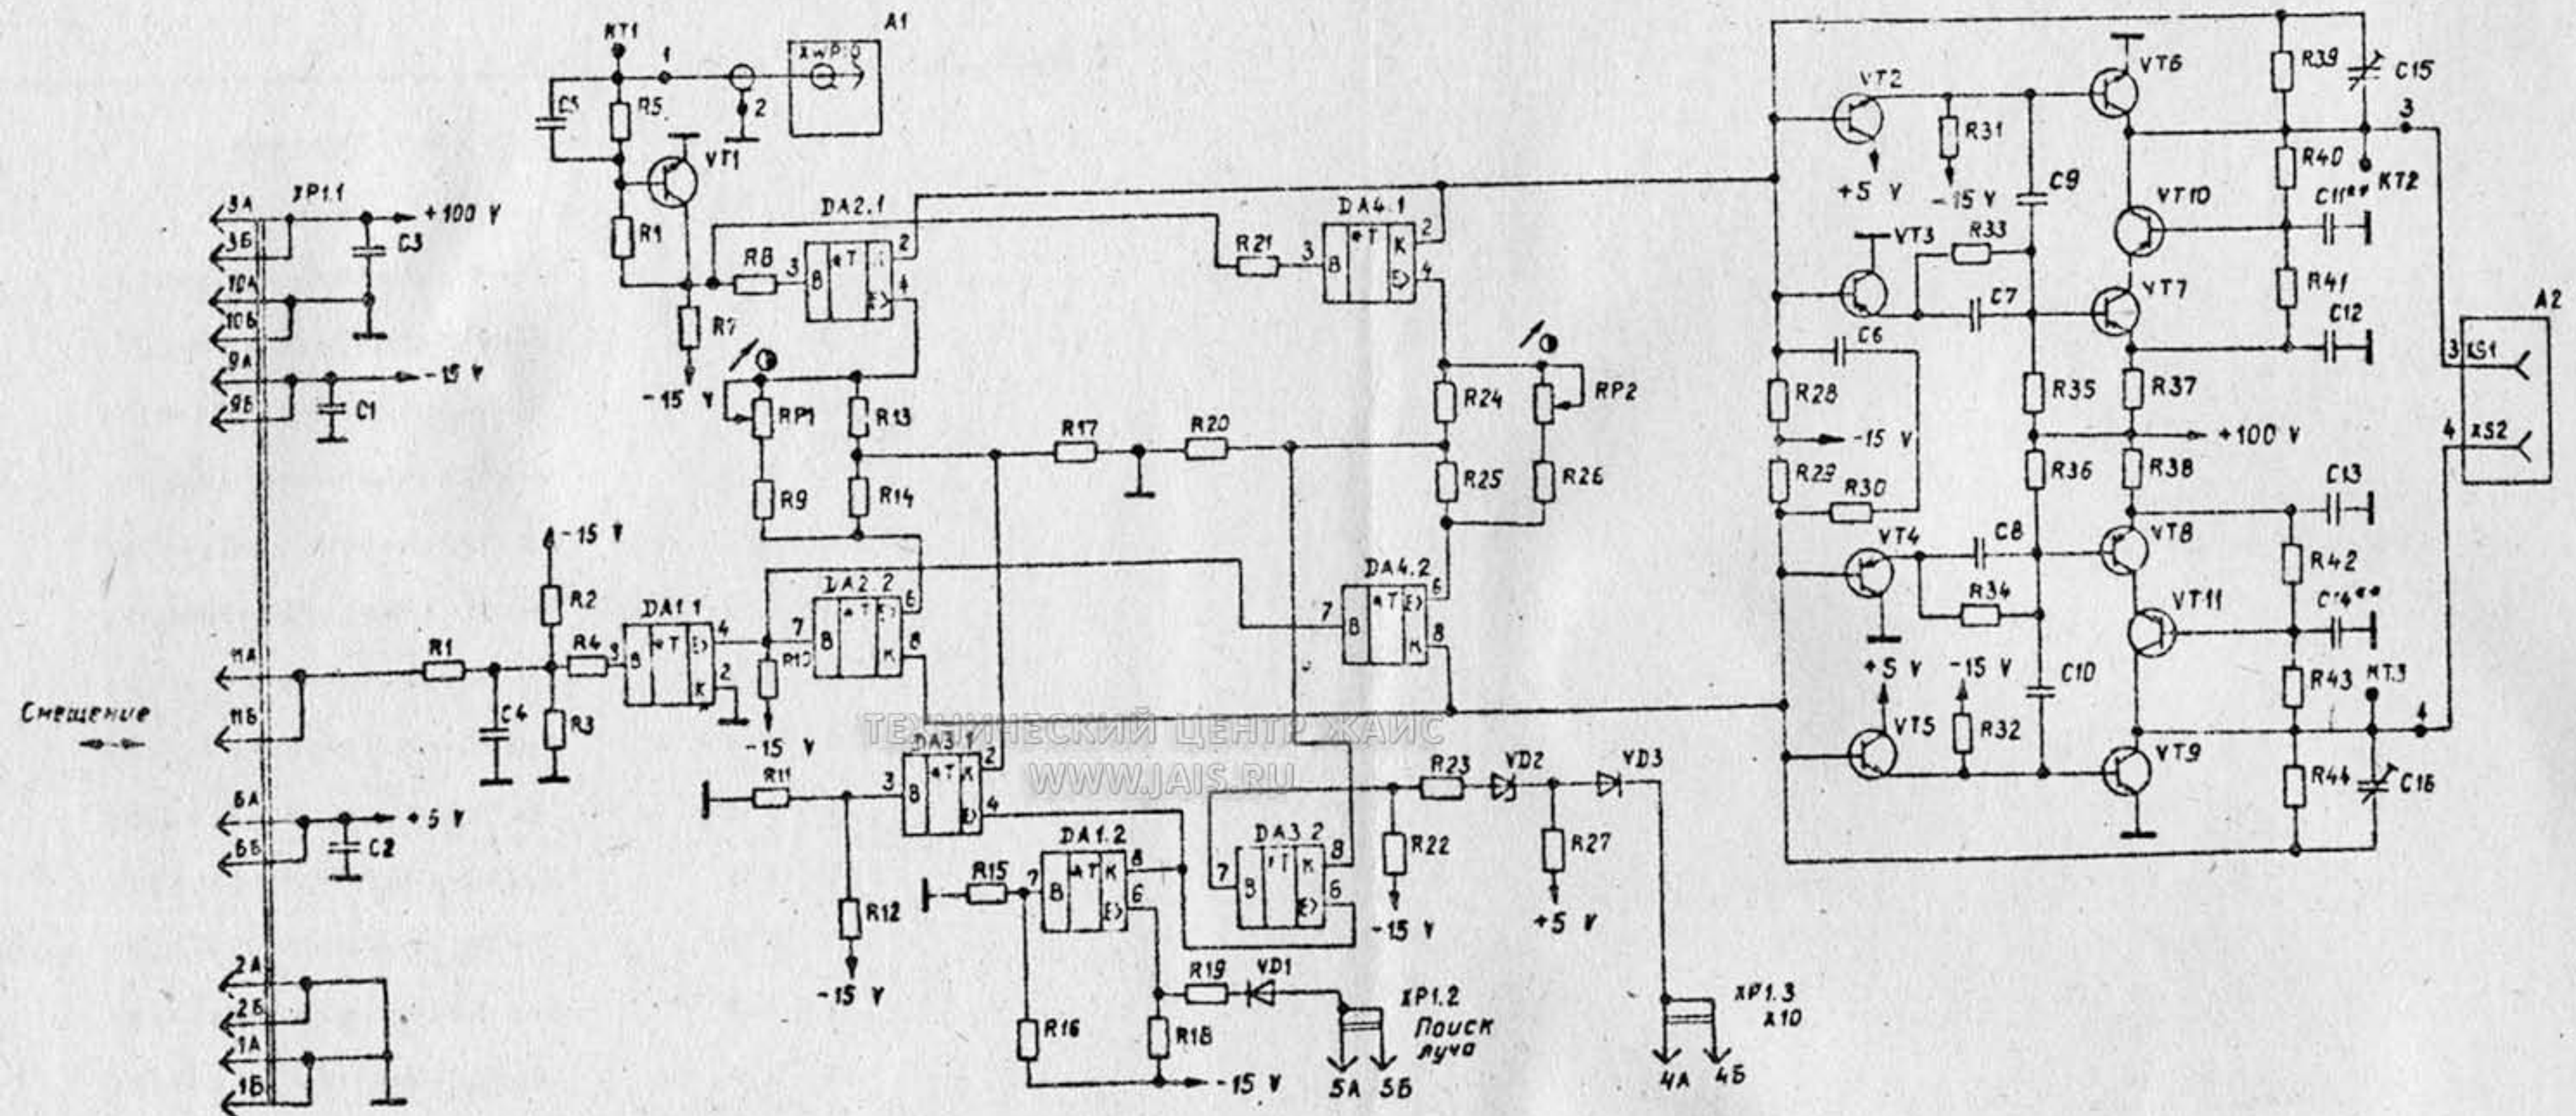

1. КТ1...КТ3-контрольные точки.

2. Допускается замена резисторов и конденсаторов резисторами и конденсаторами более высокого класса точности.

3. ** возможен вариант отсутствия.

Рис.10