



Цепь	Комп.
K3	10
KP	9
Порог НО	11
KP	15
~13V	5
Вх. Выпр.	7

Технический центр ЖАИС 2007

Схема соединений линейных источников
постоянного тока в батарею.



GB1, GB2 - батарея 33369
ГОСТ 2583-70
GB1...GB5 - аккумуляторы НКГ1,5 У1.1
ТУ 16-529.047-75

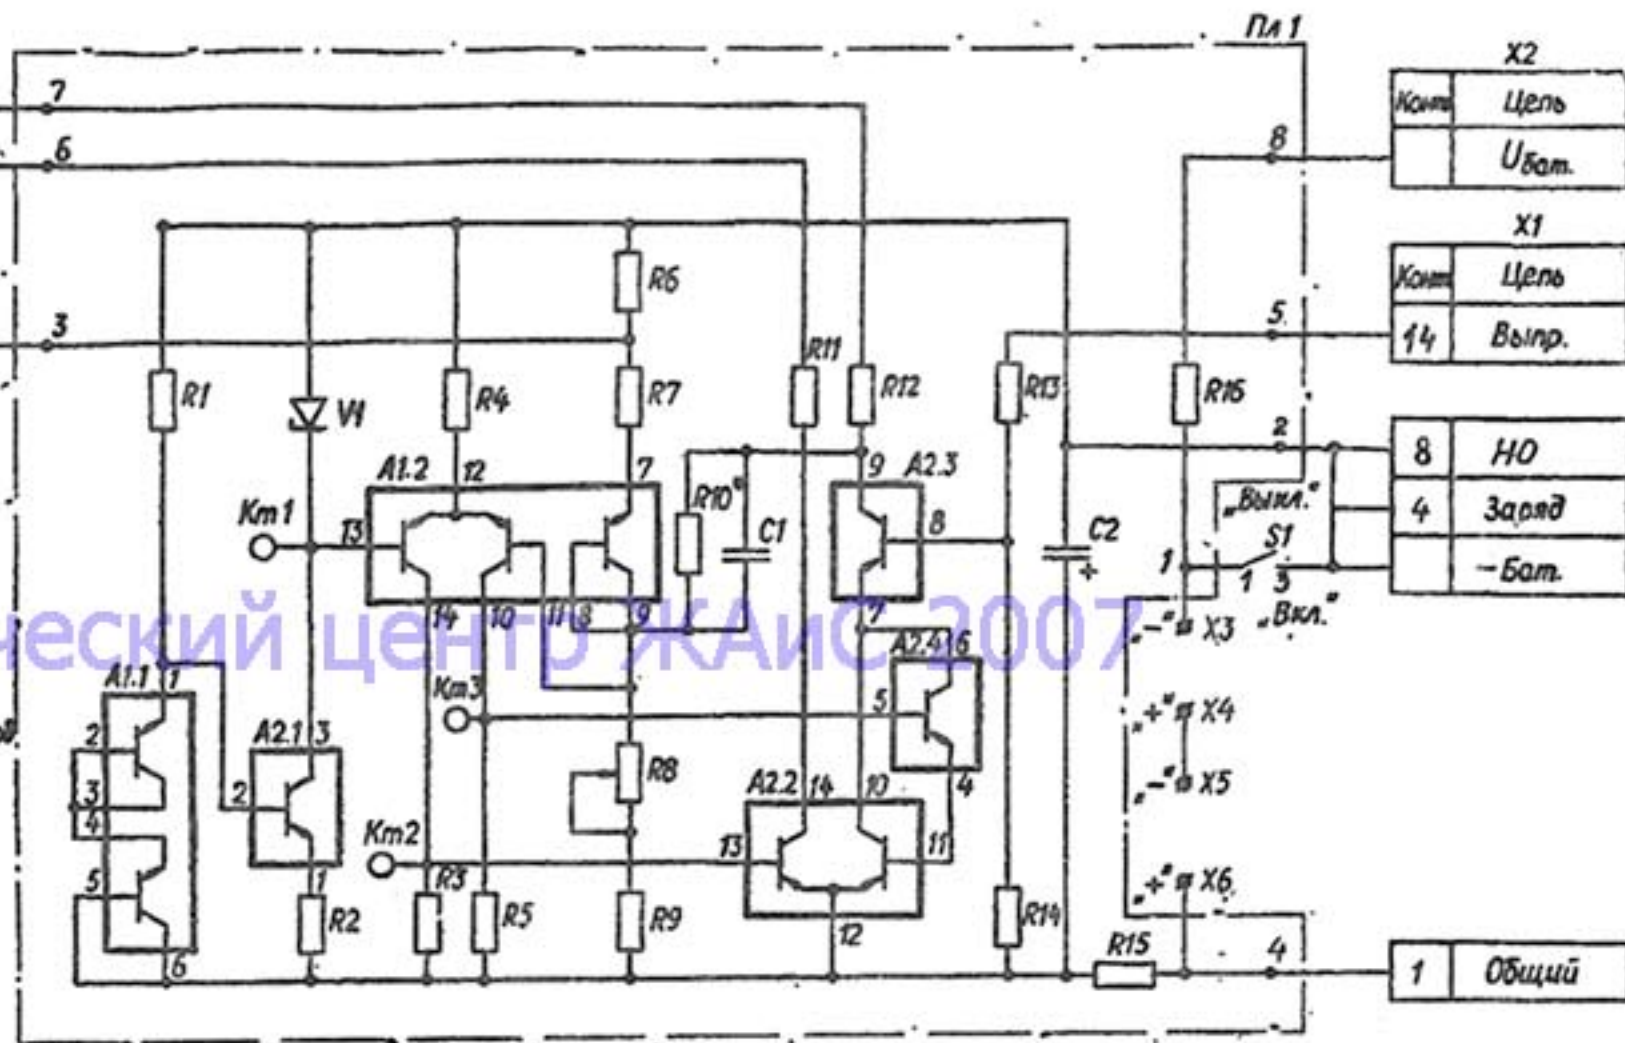

1. Кт - контрольные точки.
2. - подбирают при регулировании.
3. - выводы платы.

Измеритель С6Р Е7-13
Блок питания батарейный
Схема электрическая принципиальная
Э05.087.063 ЭЗ