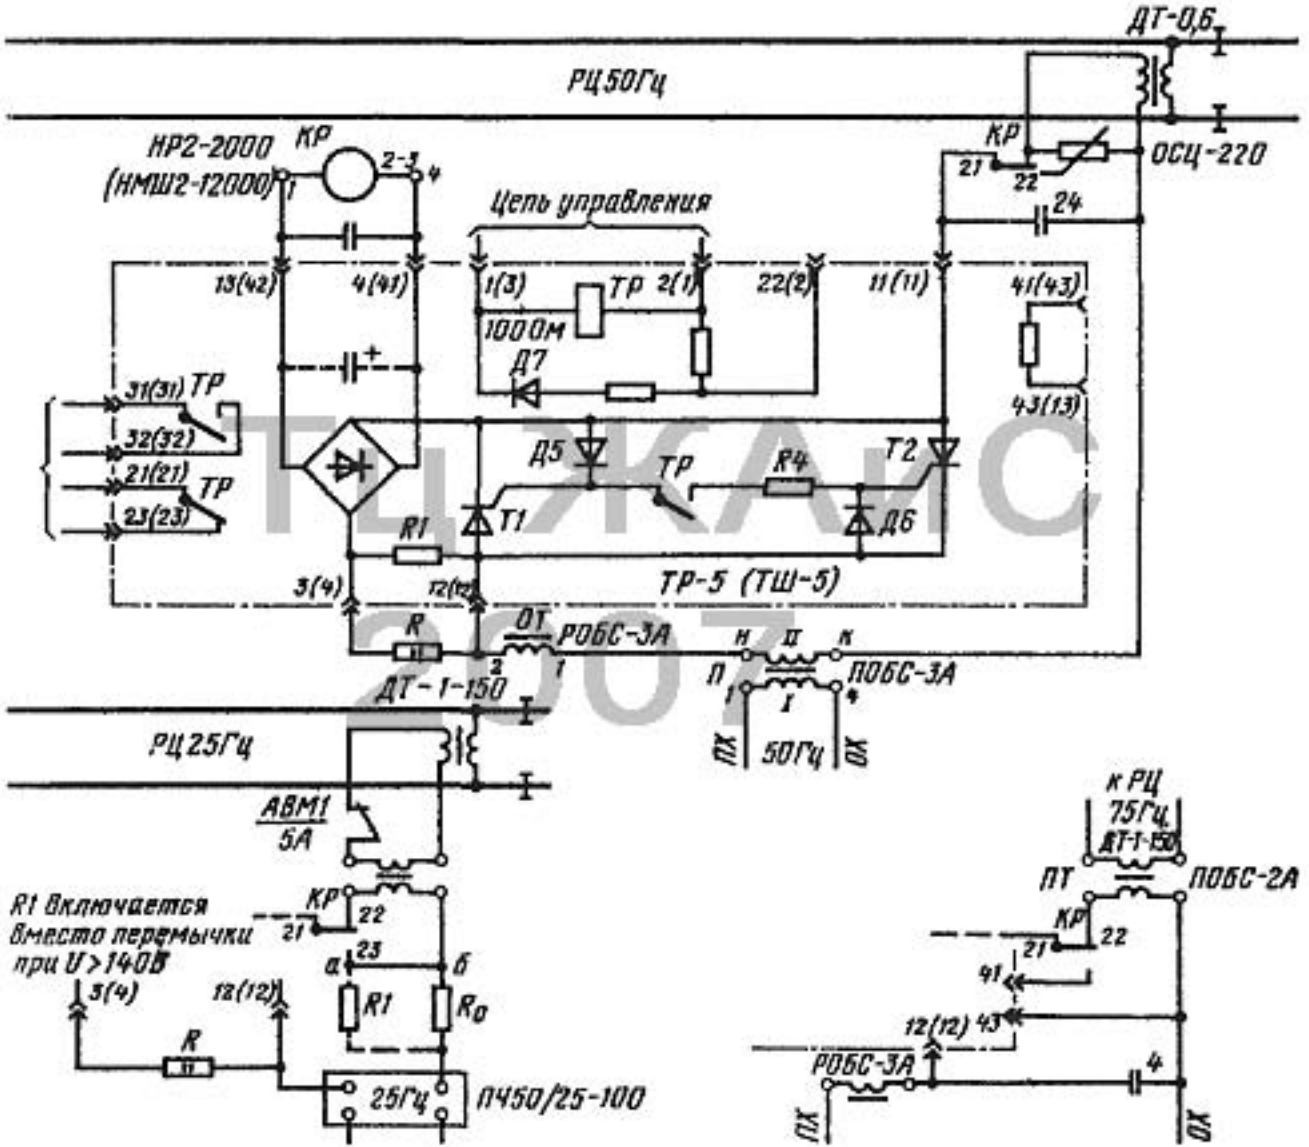
ДТ-0,6
РЦ 50Гц
НР2-2000 (НМШ2-12000)
КР
2-3
4
1
ОСЦ-220
21
22
24
Цепь управления
13(42)
4(41)
1(3)
ТР
2(1)
22(2)
11(11)
41(43)
1000м
Д7
43(13)
31(31) ТР
32(32)
21(21) ТР
23(23)
Д5
ТР
R4
Т2
Т1
Д6
R1
3(4)
12(12)
ТР-5 (ТШ-5)
R
ОТ
РОБС-3А
Н
П
К
ПОБС-3А
ДТ-1-150
РЦ 25Гц
АВМ1
5А
ПХ
50Гц
ОХ
R1 Включается вместо перемычки при U>140В
а
б
R0
25Гц
П450/25-100
К РЦ 75Гц
ДТ-1-150
ПТ
ПОБС-2А
91
РОБС-3А